


PLANTA BAIXA - PPCI

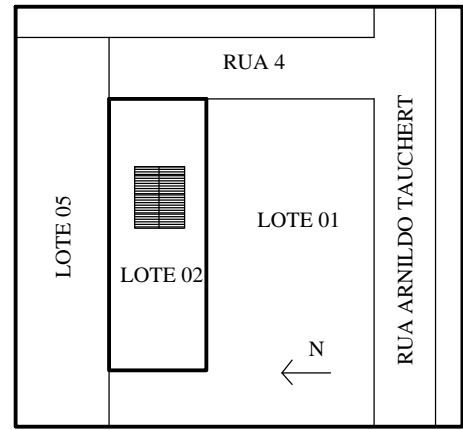


SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO  
ESCALA 1:1000

EXTINTORES		
NÚMERO DE ORDEM	CAPACIDADE EXTINTORA	CARGA
1	2A:20B:C	4 kg
2	2A:20B:C	4 kg

LEGENDA	
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC - 4kg - 2A:20B:C
	DISTANCIA MÁXIMA A PERCORRER - SAÍDA DE EMERGENCIA
	DISTANCIA MÁXIMA A PERCORRER - EXTINTOR
	CENTRAL DE GÁS
	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA, A SER AFIXADA ACIMA DE PORTAS DE SAÍDA
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
	PLACA DE PROIBIDO FUMAR

OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO DEVERÃO SER SINLIZADOS COM PLACAS CONFORME NBRs 13434-1 e 13434-2:2004.  
EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA DE, NO MÁXIMO, 1,60m DO PISO DE SUA ALÇA DE MANUSEIO  
DIMENSÕES DAS PLACAS EM MILIMETROS (mm)

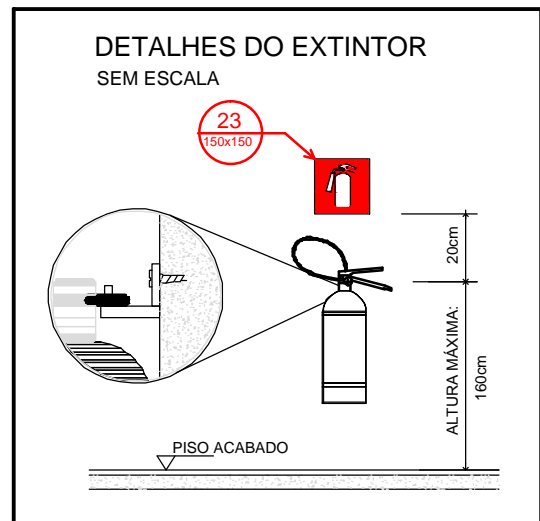

POPULAÇÃO - RT/11 - CBMRS	
CAPACIDADE MÁXIMA DE PÚBLICO	5 PESSOAS
LARGURA EXIGIDA DE SAÍDA DE EMERGENCIA	0,03 m
LARGURA EXISTENTE DE SAÍDA DE EMERGENCIA*	0,80 m

(\* CONFORME ITEM 5.5.4.3 A)

SETOR 010, QUADRA 162, LOTE 002



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

## SEPLAN

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS  
EMPAE - ESPAÇO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DE ALIMENTO ESCOLAR  
PLANTA BAIXA PPCI, SITUAÇÃO  
LOCAL: RUA QUATRO, S/N - VILA AERoclUBE - CARAZINHO RS

PREFEITO: MILTON SCHMITZ

RESP. TÉCNICO: PEDRO LIMA PIRES - CREA-RS 160.791

1 / 3

ÁREA TOTAL:

53,87 m<sup>2</sup>

MATRÍCULA:

39.336

ESCALA:

1/100

DATA:

FEV/17

DESENHO: